



KLAIPĖDOS VANDUO

VANDENS TYRIMO PROTOKOLAS NR. G23.04651_01

2023-12-18

Užsakovas, adresas	GNSB "Didieji Leliai" Lelių g.5, Leliai, Klaipėdos r.		
Mėginys	Geriamasis vanduo		
Mėginio nr.	G23.04651_01	Mėginio kiekis	1,2l, 0,5l
Mėginio paėmimo vieta	Žvaigždynų g. 25, Leliai, Klaipėdos r., centralizuotas		
Mėginį paėmė	R. Jonutis		
Mėginio ND	Nenurodyta		
Akto nr.	G23.04651		
Mėginys paimtas (data, laikas)	2023-12-11 13:50	Mėginys pristatytas	2023-12-11 14:20
Tyrimas pradėtas	2023-12-11 14:20	Tyrimas baigtas	2023-12-14 13:56:25

Eil. Nr.	Tyrimas, matavimo vnt.	Rezultatas	Tyrimo metodo žymuo	HN 24:2023 (ne daugiau)
1	Spalva, mg/l Pt	10	LST EN ISO 7887:2012	30
2	Savitasis elektros laidis, $\mu\text{S}/\text{cm}$ (20°C)	533	LST EN 27888:2002	2500
3	Žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100 ml	< 1.0	LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0
4	Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens	<1.0	LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0
5	Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C, 1 ml	45	LST EN ISO 6222:2001	Nėra nebūdingų pokyčių
6	Vandenilio jonų arba pH vertė, pH vienetai (20°C)	7,37	LST ISO 10523:2012	6,5 - 9,5
7	Kvapnas, -	Nepriimtinas vartotojams	LST EN 1622:2006	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių
8	Skonis	Nepriimtinas vartotojams	LST EN 1622:2006	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių
9	Drumstumas, NTU	31,10	LST EN ISO 7027-1:2016	4


Išvada: Tirtame vandens mėginyje kvapas ir skonis neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" 4 lentelės 10 ir 14 punktų reikalavimų (rodiklių vertė - priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių). Tirtame vandens mėginyje rastas drumstumo kiekis (31,10 NTU) neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" 4 lentelės 18 punkto reikalavimų (ribinė drumstumo vertė - ne daugiau kaip 4 NTU). Pagal kitus tirtus rodiklius mėginys atitinka HN 24:2023 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" reikalavimus.

Vyresnioji chemijos specialistė

Audronė Teresitūtė

Paaiškinimai:

1. < - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
2. Aptikta – nustatyta, bet < 3,0 (mažiau už 3,0)
3. Už mėginių paėmimą AB „Klaipėdos vanduo“ neatsako.
4. Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui.

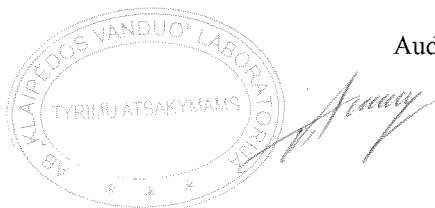

AB „Klaipėdos vanduo“



Užsakymo nr.: G23.04651

Puslapio nr.:2

KLAIPĖDOS VANDUO

5. Be raštiško laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolo dalis.
6. Leidimas Nr. LPL-20, keitimas Nr. 2, 2022-04-13

AB „Klaipėdos vanduo“

Įmonės k.: 140089260
PVM k.: LT400892610
Ryšinininkų g 11, LT-91116 Klaipėda

☎ 8 46 220 220
@ info@vanduo.lt
🌐 www.vanduo.lt